

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 148-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешнюю стенку тепловой камеры ТК-33д/-17 в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.

(СМ. НА ОБОРОТЕ)


II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/1	0,103200		0,234800	0,338000
2	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/1	0,022500		0,059800	0,082300
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/2	0,189200		0,223600	0,412800
4	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/2	0,055900		0,120400	0,176300
5	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/3	0,079500		0,344000	0,423500
6	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/3	0,022600		0,059800	0,082400

Ул. Байкальская

УТС

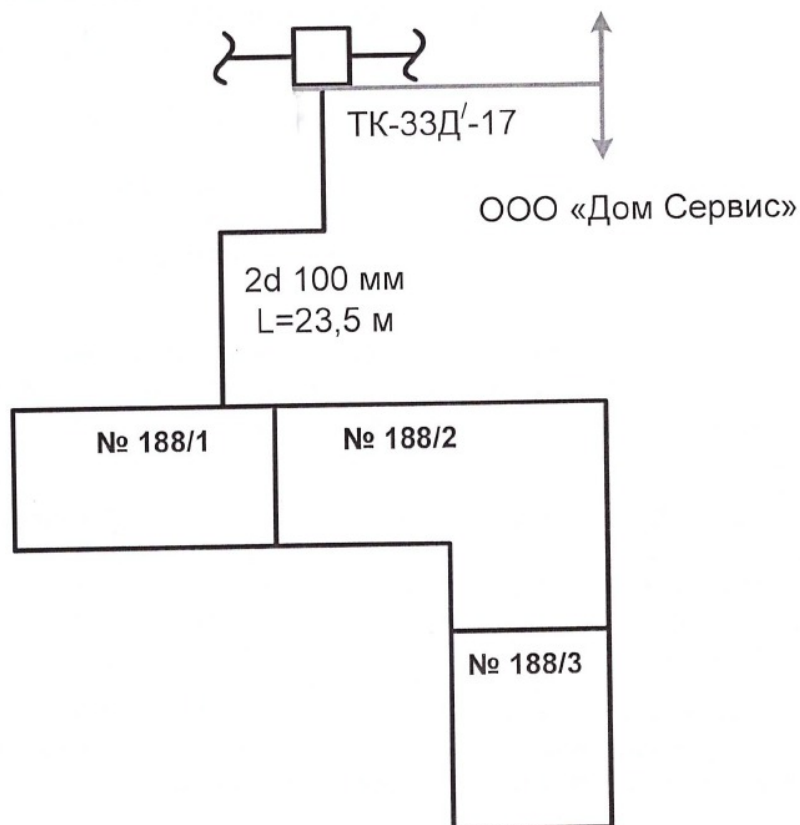

Единая теплоснабжающая
организация

Потребитель


Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

М.П.  **В.В. Янышевский**

Директор
ООО «Дом Сервис»

М.П.  **В.О. Воловик**

Начальник РТС-2

 **А.К. Койдан**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОПЕИТС
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В.А. КОНДРАТЕНКО 

Силицкая М.В.
792-776

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 148-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешнюю стенку тепловой камеры ТК-33д/-17 в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.

(см. НА ОБОРОТЕ)


II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/1	0,103200		0,234800	0,338000
2	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/1	0,022500		0,059800	0,082300
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/2	0,189200		0,223600	0,412800
4	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/2	0,055900		0,120400	0,176300
5	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/3	0,079500		0,344000	0,423500
6	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/3	0,022600		0,059800	0,082400

Ул. Байкальская

УТС

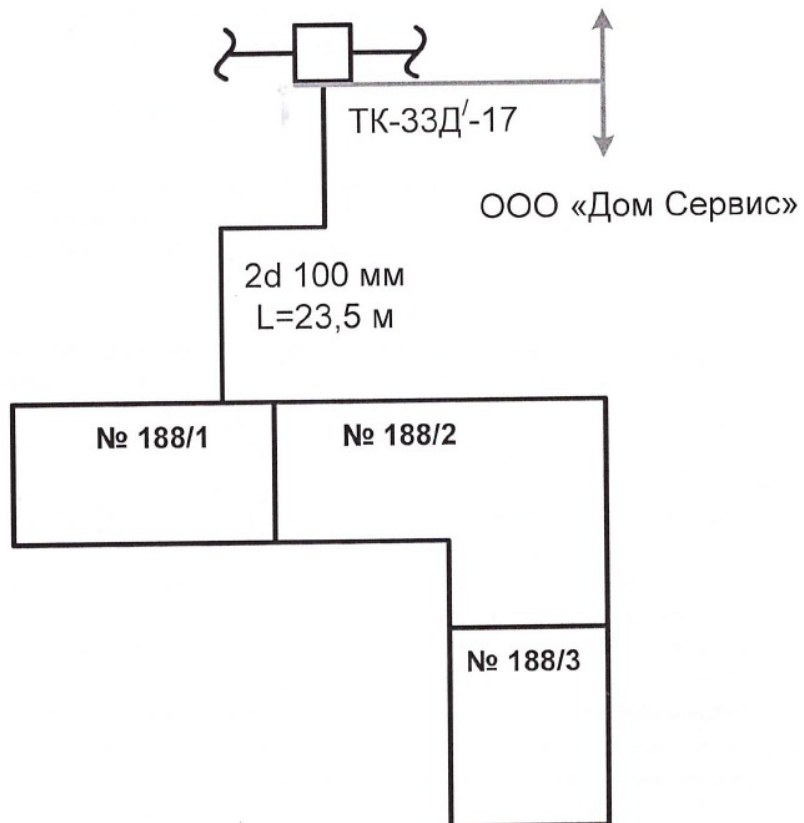

Единая теплоснабжающая
организация

Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ



В.В. Янышевский

Директор
ООО «Дом Сервис»



В.О. Воловик

Начальник РТС-2 А.К. Койдан

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОД «ИТС»
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В.А. КОНДРАТЕНКО

Силицкая М.В.
792-776

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 148-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешнюю стенку тепловой камеры ТК-33д/-17 в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.
(см. на обороте)


II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/1	0,103200		0,234800	0,338000
2	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/1	0,022500		0,059800	0,082300
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/2	0,189200		0,223600	0,412800
4	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/2	0,055900		0,120400	0,176300
5	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/3	0,079500		0,344000	0,423500
6	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 188/3	0,022600		0,059800	0,082400

Ул. Байкальская

УТС

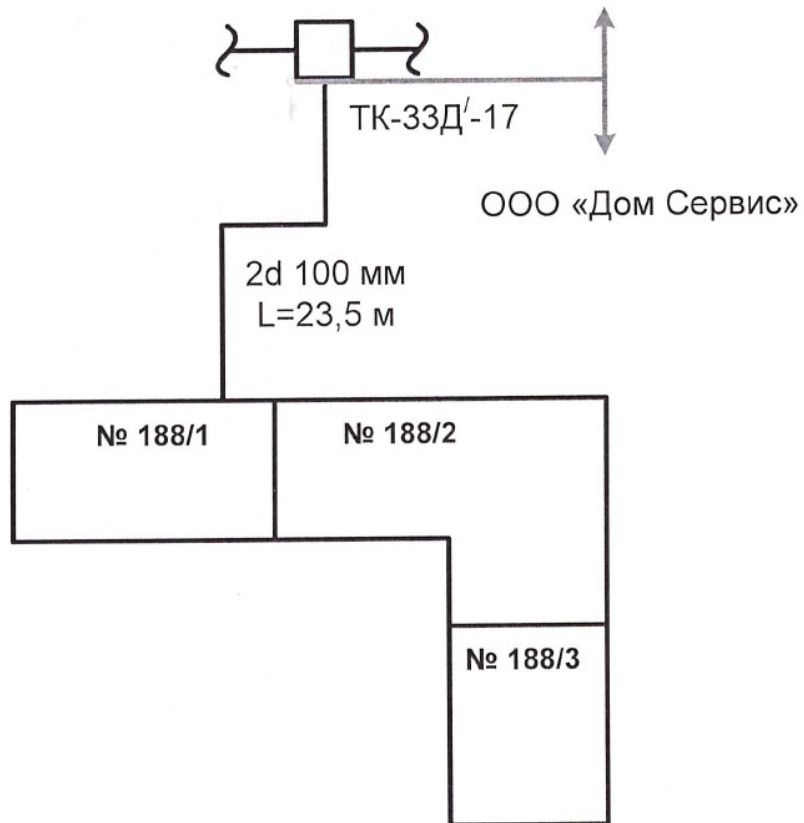

Единая теплоснабжающая
организация

Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

М.П.  В.В. Янышевский

М.П.  В.О. Воловик

Начальник РТС-2

 А.К. Кудан

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОП «УТС»
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В.А. КОНДРАТЕНКО 

Силицкая М.В.
792-776

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 149-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешние стенки дома в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.


(СМ. НА ОБОРОТЕ)

II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Советская, 126	0,139880		0,164400	0,304280
2	Офис	г Иркутск, ул Советская, 126	0,027820		0,021700	0,049520
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Советская, 128	0,139880		0,164400	0,304280
4	Офис	г Иркутск, ул Советская, 128	0,027820		0,021700	0,049520

Акт составлен на основании договора аренды № Д-13-00951 от 01.03.2014 между МУП «Водоканал» и ОАО «Иркутскэнерго».

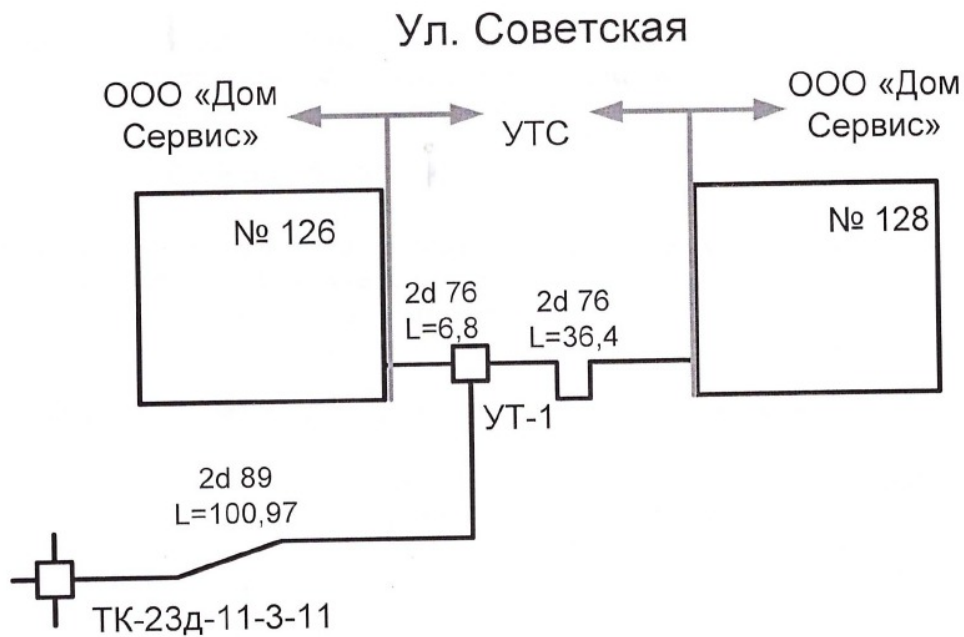

Единая теплоснабжающая
организация


Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

М.П.  **В.В. Янышевский**

М.П.  **В.О. Воловик**

Начальник РТС-2 

А.К. Койдан

Главный инженер

ООО «ТЭС»

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»

В.А. Кондратенко 

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 149-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешние стенки дома в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.


(СМ. НА ОБОРОТЕ)

II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Советская, 126	0,139880		0,164400	0,304280
2	Офис	г Иркутск, ул Советская, 126	0,027820		0,021700	0,049520
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Советская, 128	0,139880		0,164400	0,304280
4	Офис	г Иркутск, ул Советская, 128	0,027820		0,021700	0,049520

Акт составлен на основании договора аренды № Д-13-00951 от 01.03.2014 между МУП «Водоканал» и ОАО «Иркутскэнерго».

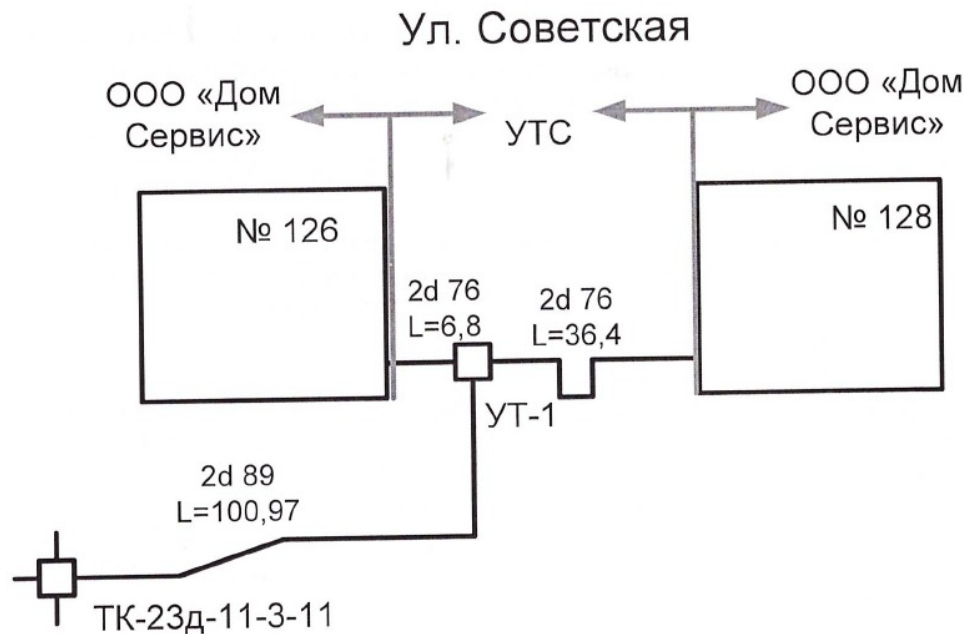

Единая теплоснабжающая
организация


Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

М. П.  **В. В. Янышевский**

М. П.  **В. О. Воловик**

Начальник РТС- 2  **А.К. Койдан**

Главный инженер
ООО «ЗБЭНЕРГО»
В. А. Кондратенко 

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 149-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешние стенки дома в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.


(СМ. НА ОБОРОТЕ)

II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Советская, 126	0,139880		0,164400	0,304280
2	Офис	г Иркутск, ул Советская, 126	0,027820		0,021700	0,049520
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Советская, 128	0,139880		0,164400	0,304280
4	Офис	г Иркутск, ул Советская, 128	0,027820		0,021700	0,049520

Акт составлен на основании договора аренды № Д-13-00951 от 01.03.2014 между МУП «Водоканал» и ОАО «Иркутскэнерго».

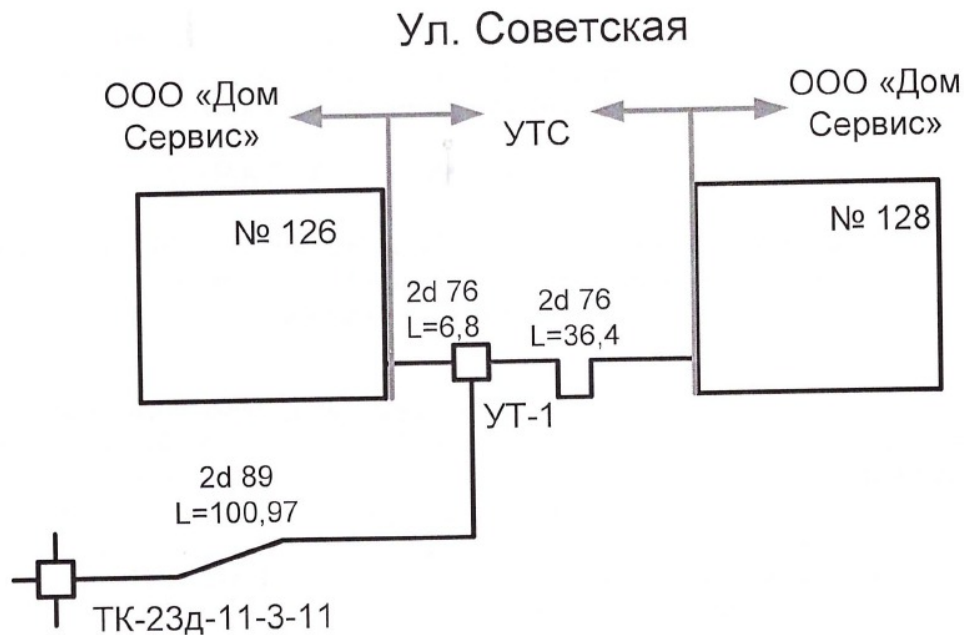

Единая теплоснабжающая
организация

Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

 **В.В. Янышевский**
М.П.

 **В.О. Воловик**

Начальник РТС-2  А.Л. Койдан

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОП-УТС
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В. А. КОНДРАТЕНКО 

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 153-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешнюю стенку тепловой камеры ТК-27д-8-11 в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.

(СМ. НА ОБОРОТЕ)


II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/1	0,089040		0,255000	0,344040
2	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/1	0,014270		0,042200	0,056470
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/2б/с3	0,164230		0,167000	0,331230
4	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/2б/с3	0,025730		0,042500	0,068230
5	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/3б/с2	0,135410		0,337000	0,472410
6	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/3б/с2	0,035960		0,054100	0,090060
7	Абонентский отдел	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/4б/с4	0,164230		0,167000	0,331230
8	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/4б/с4	0,025730		0,042500	0,068230
9	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/1б/с10	0,181720		0,167000	0,348720
10	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/1б/с10	0,022600		0,042500	0,065100
11	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/2б/с9	0,135410		0,337000	0,472410
12	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/2б/с9	0,035960		0,054100	0,090060
13	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/3 б/с6	0,180375		0,167000	0,347375
14	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/3 б/с6	0,026190		0,042500	0,068690
15	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/4 б/с5	0,080940		0,255000	0,335940
16	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/4 б/с5	0,019530		0,043500	0,063030
17	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/5	0,219840		0,240000	0,459840
18	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/5	0,028010		0,042500	0,070510
19	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/6	0,219840		0,240000	0,459840
20	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/6	0,028010		0,042500	0,070510

Ул. Байкальская

Ул. Партизанская

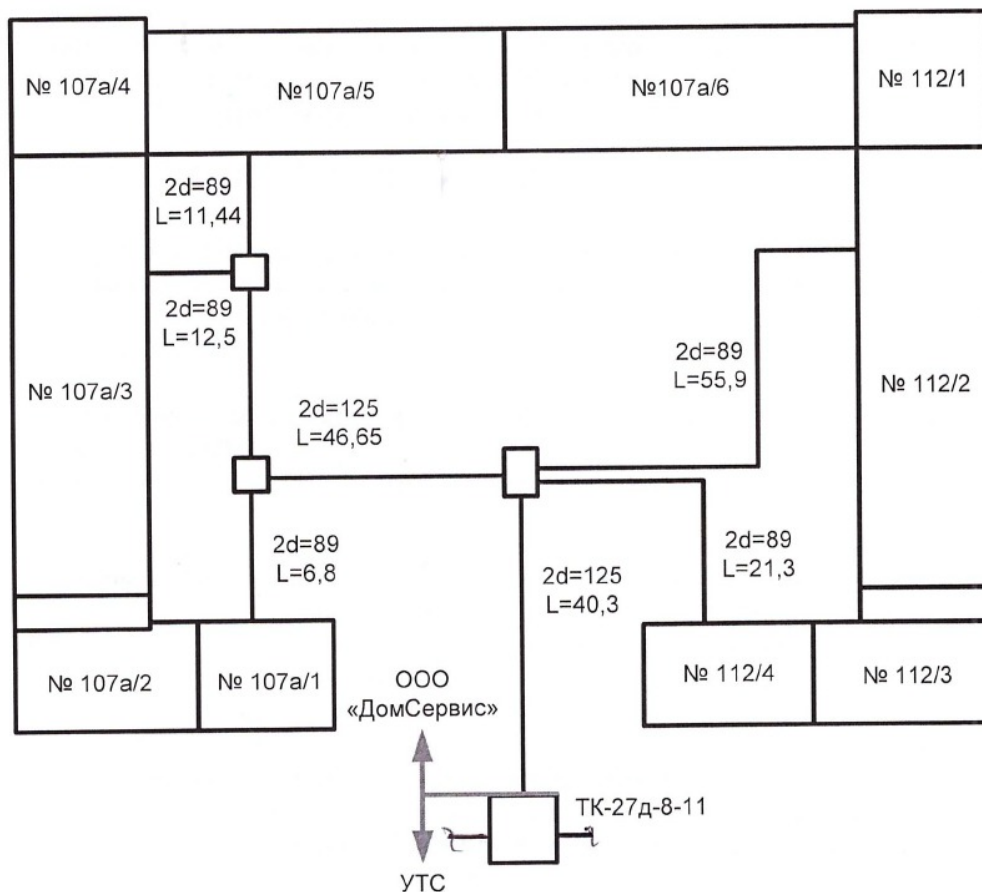

Единая теплоснабжающая
организация

Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

М. П. В. В. Янышевский

М. П. В. О. Воловик

Начальник РТС-2

А. К. Койдан

Главный инженер
ОП «ТЭЦ»
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В. А. Кондратенко

Силицкая М. В.
792-776

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 153-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешнюю стенку тепловой камеры ТК-27д-8-11 в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.

(СМ. НА ОБОРОТЕ)


II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/1	0,089040		0,255000	0,344040
2	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/1	0,014270		0,042200	0,056470
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/2б/с3	0,164230		0,167000	0,331230
4	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/2б/с3	0,025730		0,042500	0,068230
5	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/3б/с2	0,135410		0,337000	0,472410
6	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/3б/с2	0,035960		0,054100	0,090060
7	Абонентский отдел	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/4б/с4	0,164230		0,167000	0,331230
8	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/4б/с4	0,025730		0,042500	0,068230
9	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/1б/с10	0,181720		0,167000	0,348720
10	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/1б/с10	0,022600		0,042500	0,065100
11	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/2б/с9	0,135410		0,337000	0,472410
12	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/2б/с9	0,035960		0,054100	0,090060
13	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/3 б/с6	0,180375		0,167000	0,347375
14	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/3 б/с6	0,026190		0,042500	0,068690
15	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/4 б/с5	0,080940		0,255000	0,335940
16	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/4 б/с5	0,019530		0,043500	0,063030
17	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/5	0,219840		0,240000	0,459840
18	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/5	0,028010		0,042500	0,070510
19	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/6	0,219840		0,240000	0,459840
20	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/6	0,028010		0,042500	0,070510

Ул. Байкальская

Ул. Партизанская

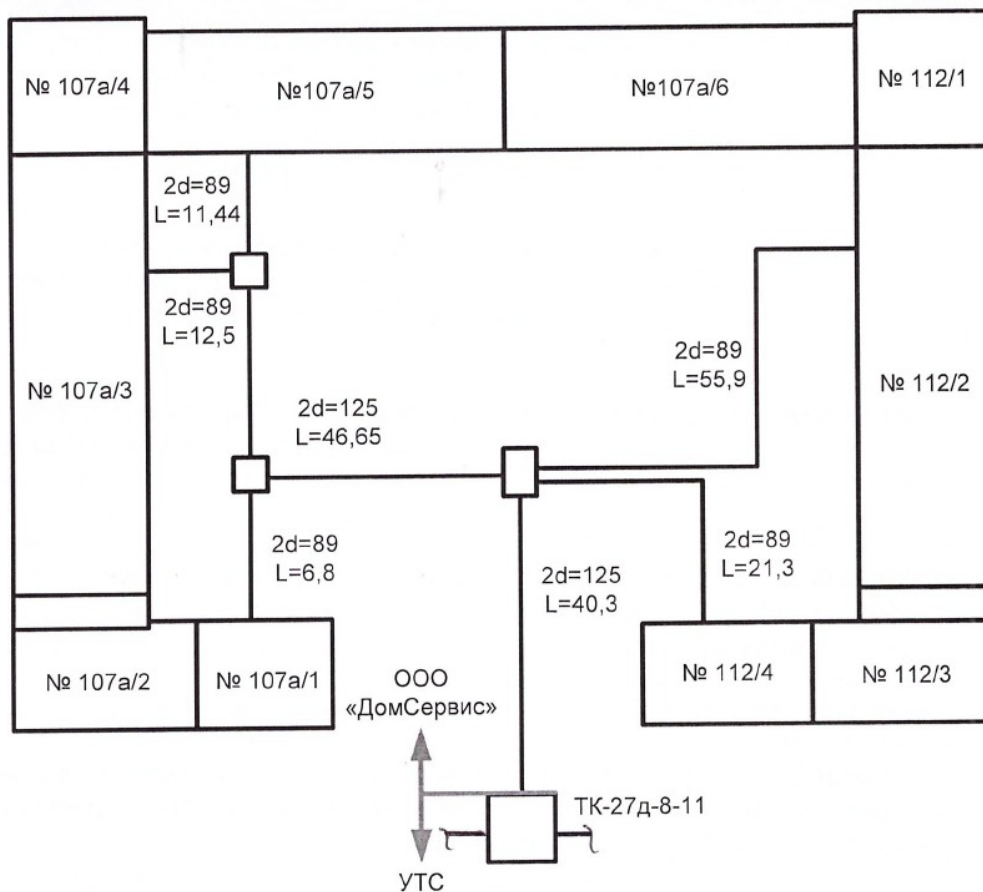

Единая теплоснабжающая организация

Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

В. В. Янышевский
М. П.

В. О. Воловик
М. П.

Начальник РТС-2 А. К. Коудан

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОП «УТС»
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В. А. КОНДРАТЕНКО

Силицкая М. В.
792-776

**Иркутское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации ОАО «Иркутскэнерго»
филиал Ново-Иркутской ТЭЦ**

А К Т № 153-Э

**разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности сторон
за их обслуживание**

г. Иркутск

« »

2014г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), далее именуемое **Единая теплоснабжающая организация**, в лице Технического директора Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Янышевского Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 281 от 15.07.2013г., с одной стороны, и

ООО «Дом Сервис», далее именуемое **Потребитель**, в лице директора Воловика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, далее именуемые **Стороны**, составили настоящий «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности сторон за их обслуживание» по перечню теплопотребляющих установок, приведенных в таблице №1 настоящего Акта.

Границей ответственности между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Дом Сервис» считать внешнюю стенку тепловой камеры ТК-27д-8-11 в направлении Потребителя, согласно нижеуказанной схеме.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в РТС-2, тел. 797-715

I. Схема распределения границ ответственности.

(СМ. НА ОБОРОТЕ)


II. Перечень теплопотребляющих установок.

Таблица №1

№ п/п	Наименование ТПУ	Адрес теплопотребляющей установки	Тепловая нагрузка ГКал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
1	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/1	0,089040		0,255000	0,344040
2	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/1	0,014270		0,042200	0,056470
3	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/2б/с3	0,164230		0,167000	0,331230
4	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/2б/с3	0,025730		0,042500	0,068230
5	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/3б/с2	0,135410		0,337000	0,472410
6	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/3б/с2	0,035960		0,054100	0,090060
7	Абонентский отдел	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/4б/с4	0,164230		0,167000	0,331230
8	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/4б/с4	0,025730		0,042500	0,068230
9	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/1б/с10	0,181720		0,167000	0,348720
10	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/1б/с10	0,022600		0,042500	0,065100
11	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/2б/с9	0,135410		0,337000	0,472410
12	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/2б/с9	0,035960		0,054100	0,090060
13	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/3 б/с6	0,180375		0,167000	0,347375
14	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/3 б/с6	0,026190		0,042500	0,068690
15	Жилой дом	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/4 б/с5	0,080940		0,255000	0,335940
16	Офис	г Иркутск, ул Партизанская, дом № 112/4 б/с5	0,019530		0,043500	0,063030
17	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/5	0,219840		0,240000	0,459840
18	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/5	0,028010		0,042500	0,070510
19	Жилой дом	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/6	0,219840		0,240000	0,459840
20	Офис	г Иркутск, ул Байкальская, дом № 107а/6	0,028010		0,042500	0,070510

Ул. Байкальская

Ул. Партизанская

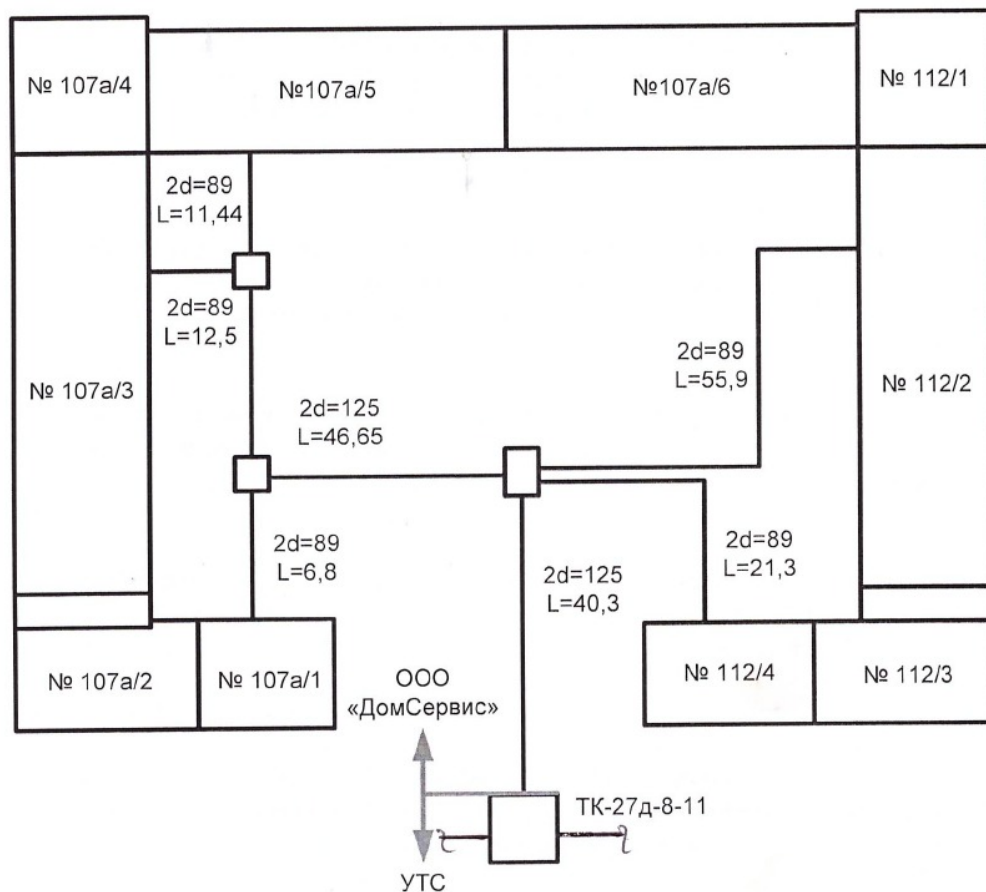

Единая теплоснабжающая
организация

Потребитель

Технический директор УТС
Ново-Иркутской ТЭЦ

Директор
ООО «Дом Сервис»

М.П. **В.В. Янышевский**

М.П. **В.О. Воловик**

Начальник РТС-2

А.К. Коудан

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОО «УТС»
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»
В.А. Кондратенко

Силицкая М.В.
792-776